


DETAILNÍ SCHÉMA ROZVODŮ VODY V TECH. MÍSTNOSTI č.201a

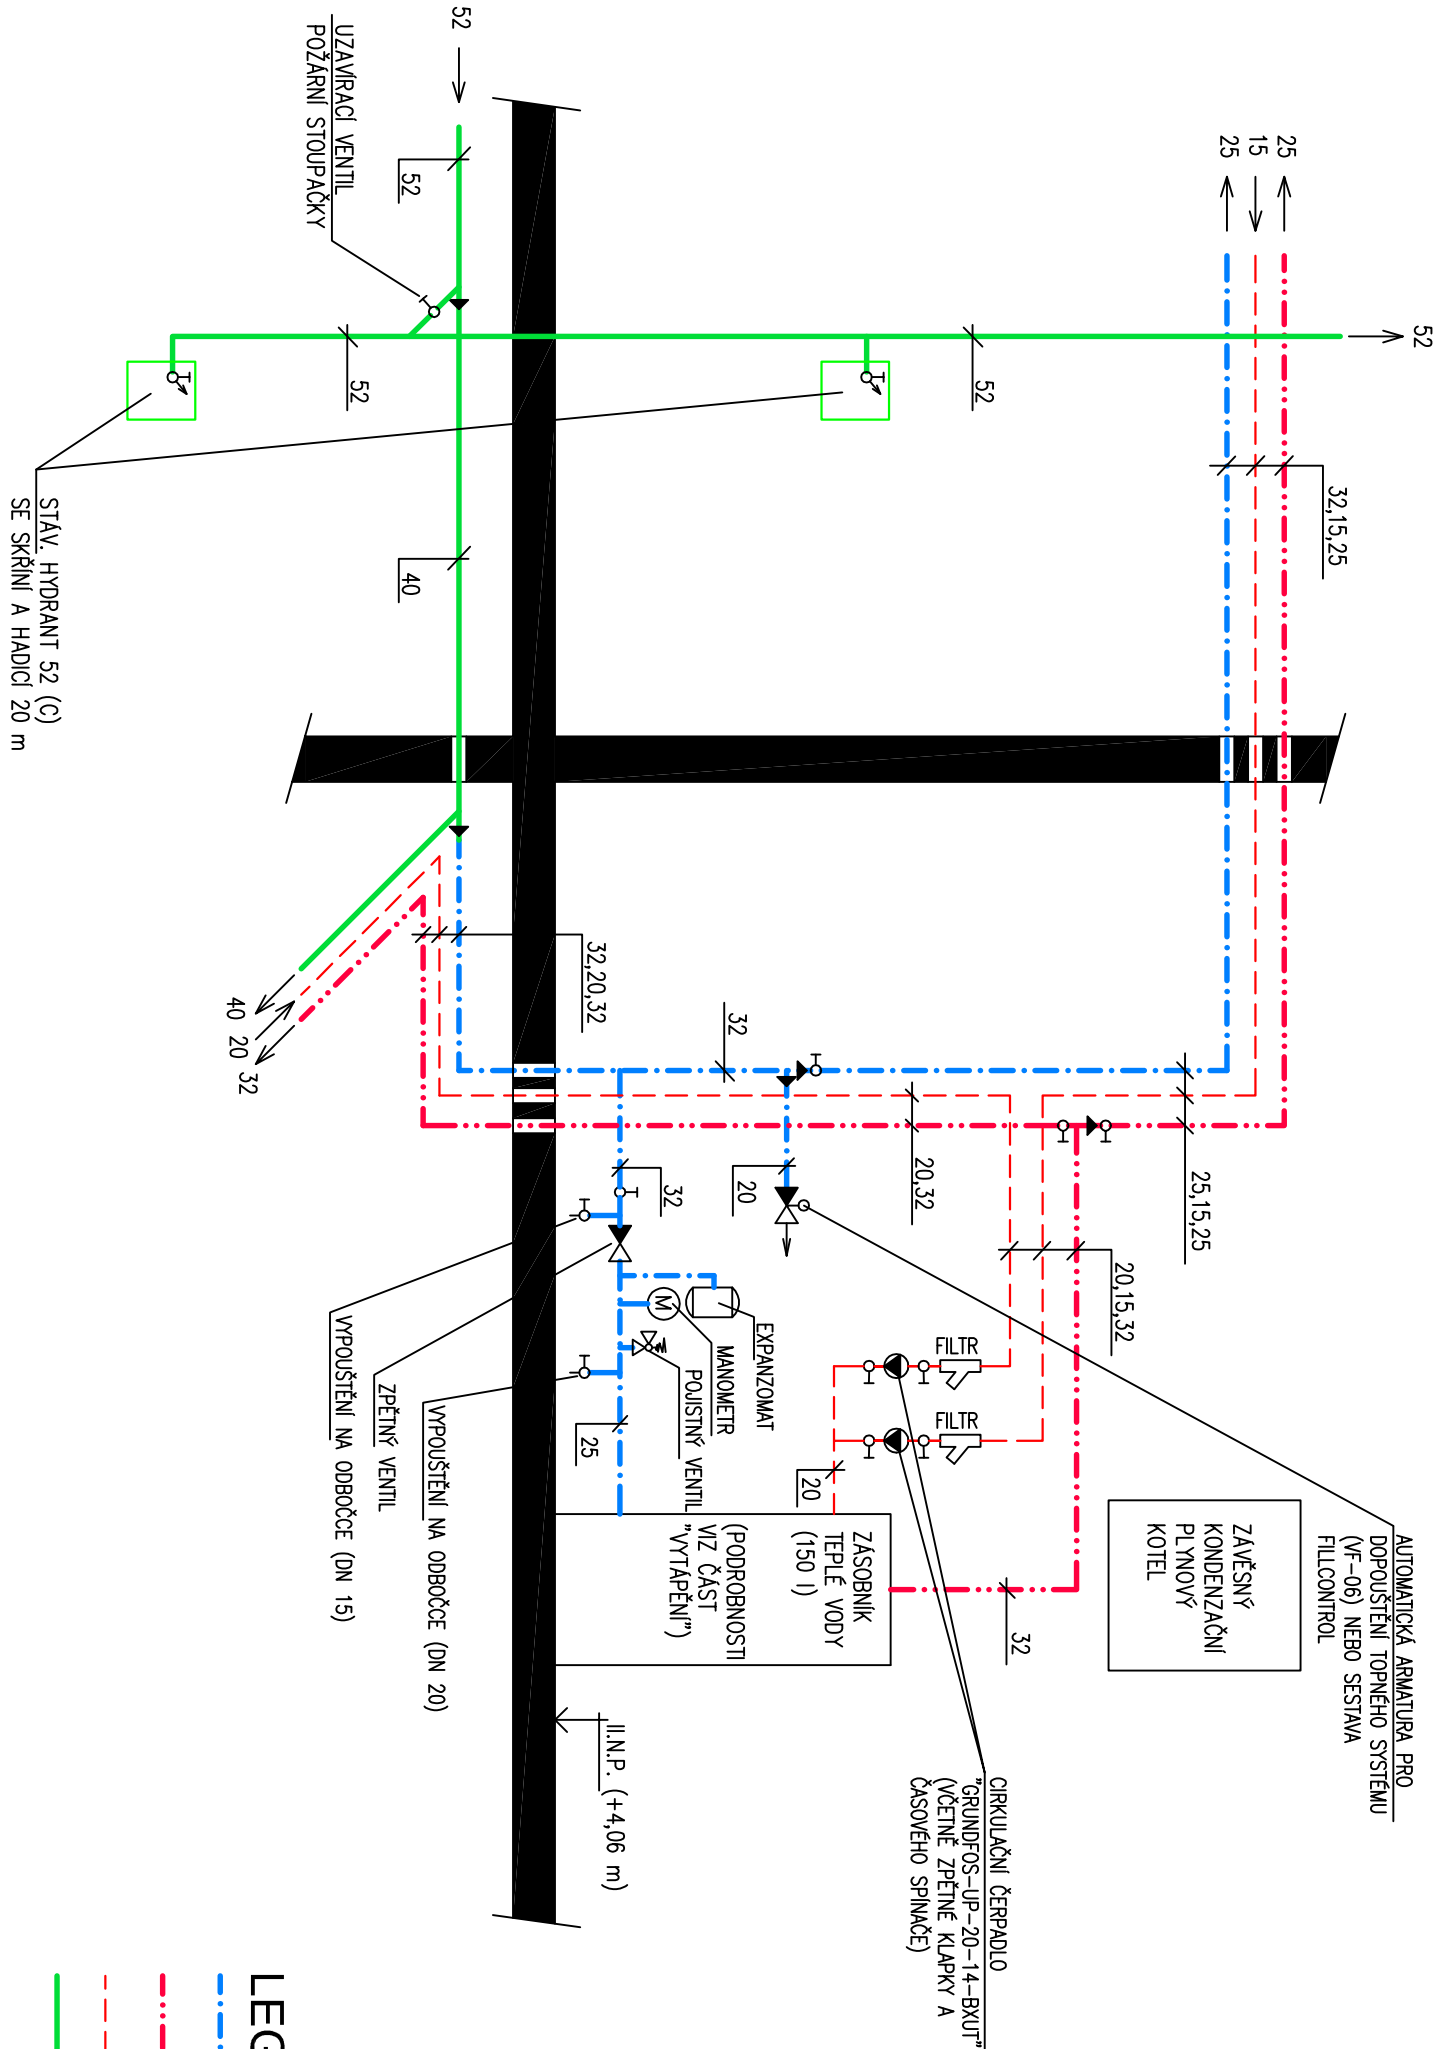

LEGENDA :

- STU DENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- OKRULACE
- STU DENÁ VODA (POŽÁRNÍ ROZVOD), VEDENO V POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI

TABULKA SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ

PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VNITŘNÍ ROZVOD VODY (PN 16)

DN (mm) (VEDENO NA VÝKRESU)	SKUTEČNÝ ROZMĚR (vnější prům. x tl.) (mm)
15	20 x 2,8
20	25 x 3,5
25	32 x 4,5
32	40 x 5,5
40	50 x 6,9
52	54 x 1,5 (UHLÍKOVÁ OCEL)

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ATELIER PŘÍPĚŘ-ING.J.VLK
ing.Josef VLK	ing.Josef VLK	P.VILIMKOVÁ	ing.Josef VLK	DRAŽDANSKÁ 23, DĚČIN XVI.405 02 tel. 412 528 876
STAVEBNÍK	MŮ JILOVÉ, MÍROVÉ NAM. 280, JILOVÉ			
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 187/1 a p.p.č. 1013/3, k.ú. Jilové u De ul. Teplická 180 – areál bytového sklonu CO			
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ				
REKONSTRUKCE ČÁSTI BÝVALÉHO SKLADU CO				
VE MĚSTĚ JILOVÉ - ETAPA I				
část : D.1.4. - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ				
DET. SCHÉMA ROZVODŮ VODY V TECH.MÍSTNOSTI č.201a				
D.1.4. - 6				